

1. OBJETIVO

Estandarizar correcta forma de interpretar Glucometría y Nebulizaciones por parte del personal de enfermería a través del sistema Hosvital.

2. ALCANCE


Aplica para todos los servicios de la Clínica Sagrado Corazón.

3. DESCRIPCIÓN

3.1 Ingresamos al sistema por el menú de “HISTORIA CLINICA”




3.2 Luego ingresamos por el menú “APOYO TERAPEUTICO”

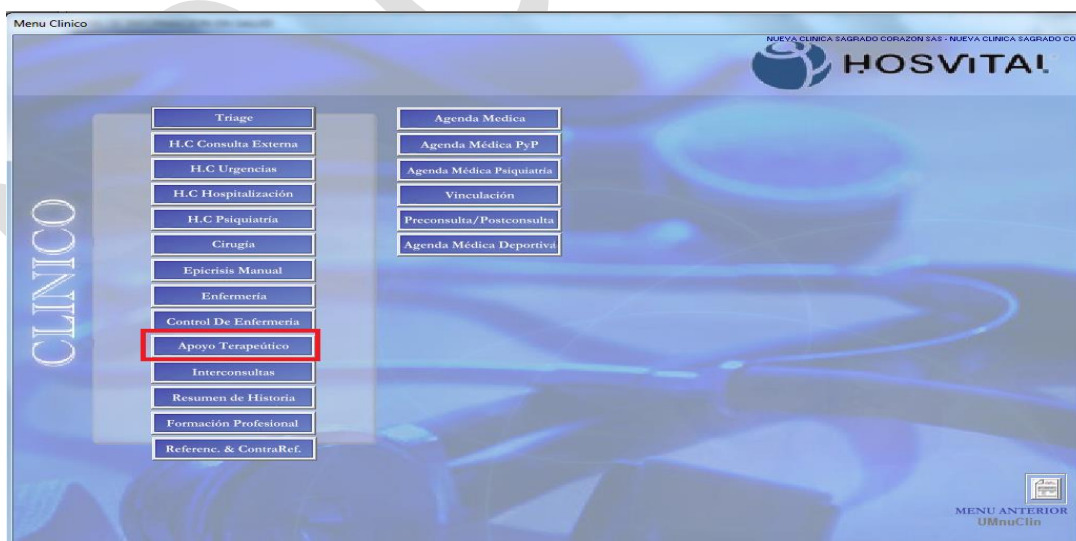


3.3 El sistema nos solicita clave de acceso nuevamente.

3.4 Una vez digitamos la clave de acceso, el sistema nos trae el siguiente menú en el cual ingresaremos por **“PROCEDIMIENTOS NO QX”**

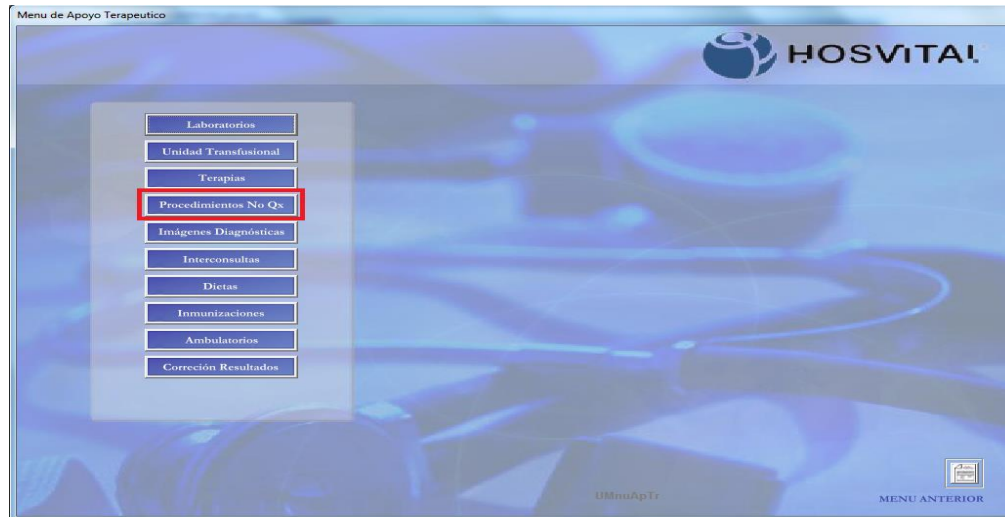


3.5 Luego buscamos nuestro paciente al que le vamos a cargar las nebulizaciones o Glucometrías.

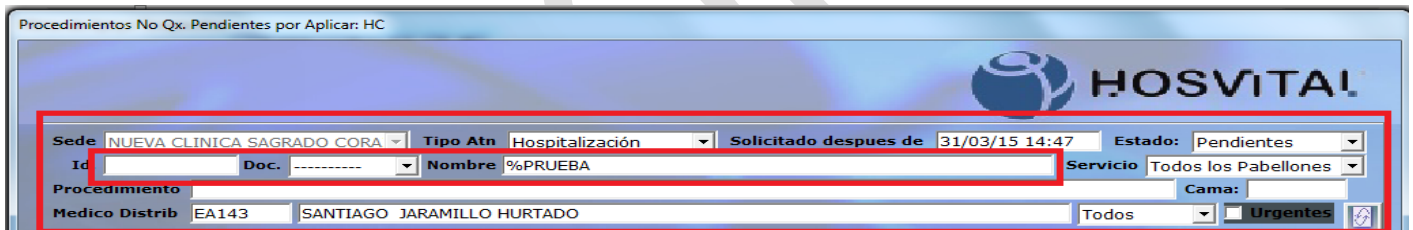

3.6 Una vez buscado el paciente presionamos la tecla  y el sistema nos debe traer las glucómetrias o nebulizaciones pendientes por interpretación.

Aut?	C.In?	In	Dist	# Docu	Docu	Paciente	Contrato	Observa	# Autori	Proced	Procedimientos No Qx.
☒	☐		NO	1234	CC	ANA PRUEBA	SURA EPS - 80		0	939402	NEBULIZACION
☒	☐		NO	1234	CC	ANA PRUEBA	SURA EPS - 80		0	939402	NEBULIZACION
☒	☐		NO	1234	CC	ANA PRUEBA	SURA EPS - 80		0	M19275	GLUCOMETRIA
☒	☐		NO	1234	CC	ANA PRUEBA	SURA EPS - 80		0	M19275	GLUCOMETRIA

3.7 El recuadro marcado en la figura anterior aparecen los **“Procedimientos No Qx”** pendientes por interpretación. Para interpretarlos simplemente damos **“Doble clic”** en el nombre del procedimiento.

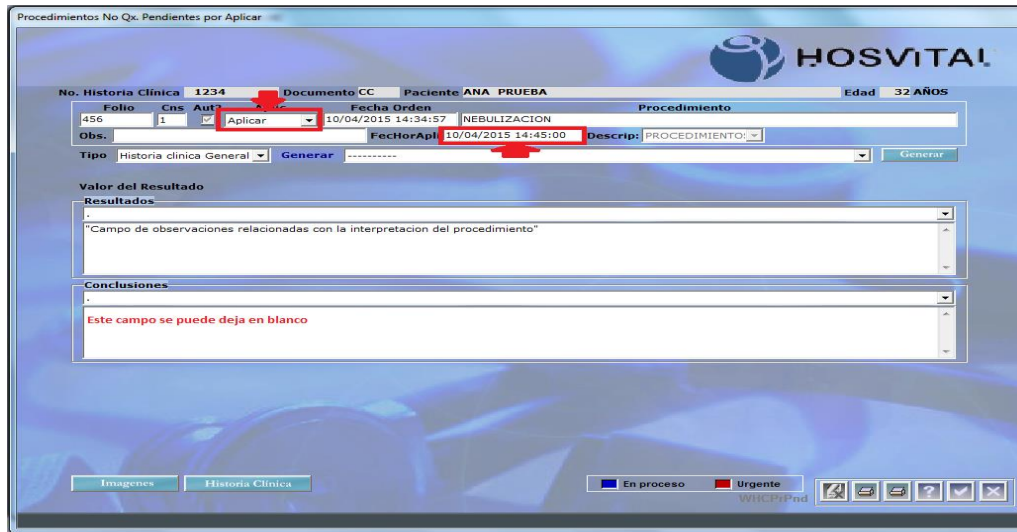

3.8 En la ventana anterior es donde interpretamos la nebulización o glucometría. En primer campo marcamos la opción **“APLICAR”** para indicarle al sistema que vamos a cargar el procedimiento y en el siguiente campo **“FecHorApli”** modificamos la fecha en la cual le aplicamos el procedimiento al paciente.

3.9 En el campo **“Valor del resultado”** colocamos la interpretación del resultado de la nebulización o la glucómetros

3.10 Una vez colocada la nota de interpretación damos clic en el icono  de la parte inferior de la pantalla para confirmar la aplicación.

3.11 El sistema saca una pantalla como la siguiente:



3.12 En esta pantalla podemos decidir si queremos imprimir el reporte desde un PDF, de lo contrario lo podemos cerrar sin problema de que el procedimiento no haya quedado bien cargado.

4. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción	Elaboró	Revisó	Aprobó
001	Abril 2015	Creación del documento	Grupo de sistemas	Franklin Hincapié	Comité Historias clínicas